C70S

Made in Italy
BT2014/35/UE
EMC2014/30/UE

RAEE

Elektronischer Erschütterungsmelder 12V mit NC-Kontakt

- **Einstellbare Empfindlichkeit**
- **Tamper-Schutz gegen Öffnung**
- **Piezoelektrischer Erschütterungssensor**
- **Farbe weiß**
- **Installation an der Wand und auf Glas**
- **Nennspannung: 12Vcc ±10%**
- **Maximaler Stromverbrauch: 10mA**
- **Erfassungsbereich: 1,5m (Backstein) ÷ 3,5m (Glas, Holz, Stahl)**
- **NC-Alarmausgang**
- **Gehäuse aus ABS**
- **Betriebstemperatur: +5°C ÷ 40°C**
- **Sicherheitsstufe: 1**
- **Umweltklasse: 2**
- **Abmessungen (BxHxT): 77x26x21mm**
- **Entspricht dem CEI EN 50131-1 Standard**

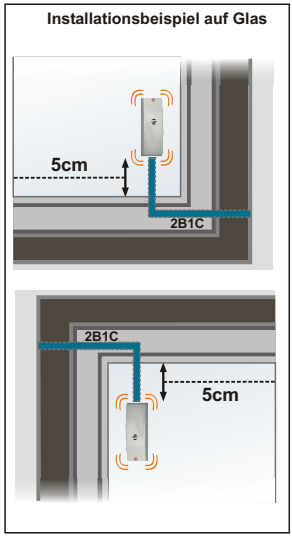



INSTALLATION

- Befestigen Sie den Melder vertikal an der Fläche (**bei Installation des C70S in Räumen, in denen Kondensation auftreten kann, montieren Sie den Melder mit der Kabeleinführungsöffnung nach unten**).
- Stellen Sie sicher, dass der Sensorsockel an der Fläche fest sitzt. Auf diese Weise erreichen die Vibrationen den piezoelektrischen Sensor, ohne durch andere dazwischenliegende Materialien abgeschwächt zu werden.
- Verwenden Sie die beiden vorgestanzten Löcher, um den Sensorsockel einzuschrauben, oder verwenden Sie einen geeigneten Klebstoff.
- Entfernen Sie den Jumper, um die Impulszählerfunktion zu aktivieren, bei der der Sensor eine Vibration mit größerer Amplitude und/oder längerer Dauer erfassen muss, bevor er einen Alarm meldet.
- Das Kreislinie-Bilden einzustellen, um die drei Löcher zu den gegenwärtigen Dornen auf der Basis zu entsprechen.
- Schließen Sie den Sensor an die Alarmzentrale an, stellen Sie den Trimmer auf mittlere Empfindlichkeit ein und schrauben Sie den Deckel mit der zentralen Schraube an.

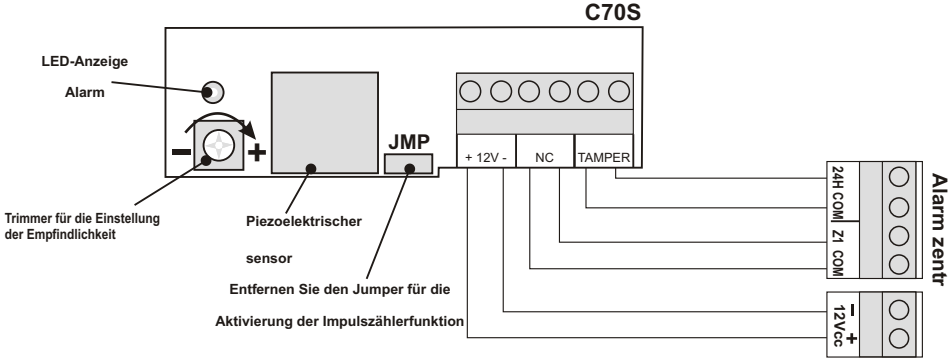

FUNKTIONSPRÜFUNG

Prüfen Sie den Sensor, um die genaue Empfinlichkeit einzustellen.

Der Sensor muss einen Alarm bei starken Vibrationen melden, die typischerweise bei Einbruchsversuchen entstehen, muss jedoch unempfindlich gegen geringfügige Vibrationen sein.

- Stellen Sie den Empfindlichkeitstrimmer für weitere Näherungswerte ein. Achten Sie darauf, das Gehäuse vor der Prüfung zu schließen.